

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Спасск – Дальний»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес (место нахождения):
Приморский край, г. Спасск – Дальний
ул. Кустовиновская, 3
телефон, факс: 8(42352)2-41-37
ОГРН: 1052542950130
ИНН/КПП: 2536153796/251003002

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.517207
от 10. 10. 2012 г.
Действителен до 10. 10. 2017г

Испытательный центр несет ответственность за результаты испытаний, только в переданных на исследование образцах. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Спасск – Дальний» запрещена

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 522 от «16» апреля 2015 г**

Заявитель: КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Михайловский»

Наименование образца (пробы): вода горячая из распределительной сети

Юридическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Михайловский»

Юридический адрес: Приморский край, с. Михайловка, ул. Вокзальная, 25

Объект, где производился отбор пробы (образца): котельная №4/4

Фактический адрес: Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский

ФИО, должность лица, отобравшего и доставившего пробы: нач. Хорольского отдела Лебедева Н.В.

Дата отбора пробы (образца) 08.04.2015г

время отбора пробы (образца) 13:00

Дата доставки пробы (образца) 08.04.2015г

время доставки пробы (образца) 16:00

Основание для отбора проб: производственный контроль

Код пробы (образца)

522/04/15/01

Страна: Россия

Упаковка, маркировка: ПЭТ бутылка

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: соблюдены

НД на продукцию и методы отбора проб: ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб». СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

НД на продукцию и методы отбора проб: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
НД, регламентирующие объём лабораторных исследований и их оценку: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Код протокола(образца)

522/04/15/01

Проба № 1

Объём пробы: 1,5

Дата отбора пробы: 08.04.15г. Время: 13-00ч Дата и время начала исследований: 08.04.15г. 16-00 ч.


Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Физико-химические показатели				
Запах	0	2	Баллы	ГОСТ 3351
Цветность	17,24±3,44	Не более 20	Град	ГОСТ 3351
Мутность	2,07±0,41	2,6	Мг/л	ГОСТ 3351
Железо	0,05±0,01	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011
Водородный показатель рН	7,85±0,01	6-9	Ед.рН	ГОСТ 8.134-98
Жесткость общая	3,84±0,57	7	Град.	ГОСТ 31954-2012

Исследования проводил: инженер по охране окружающей среды

Анисимова Н.В.

Мнение: по исследованным показателям доставленный образец **СООТВЕТСТВУЕТ** Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Руководитель ИЛЦ

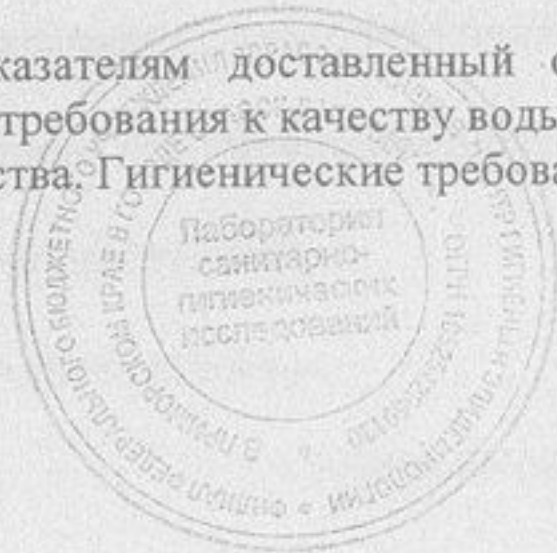

Клименко В.В.